
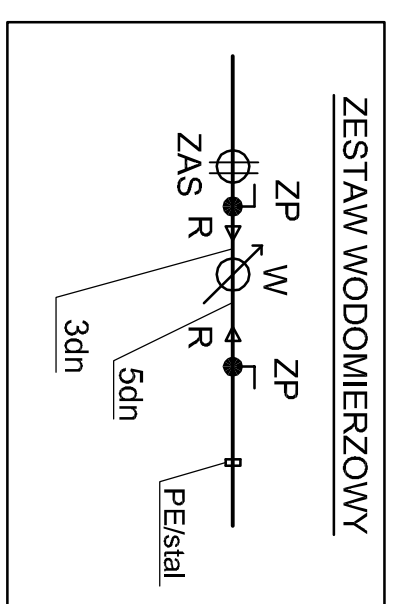
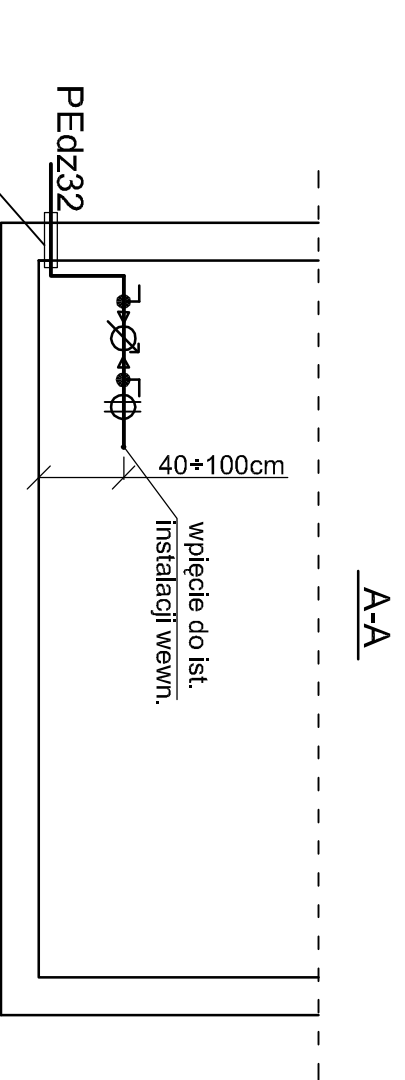


RZUT BUDYNKU - RACŁAWICKA 20

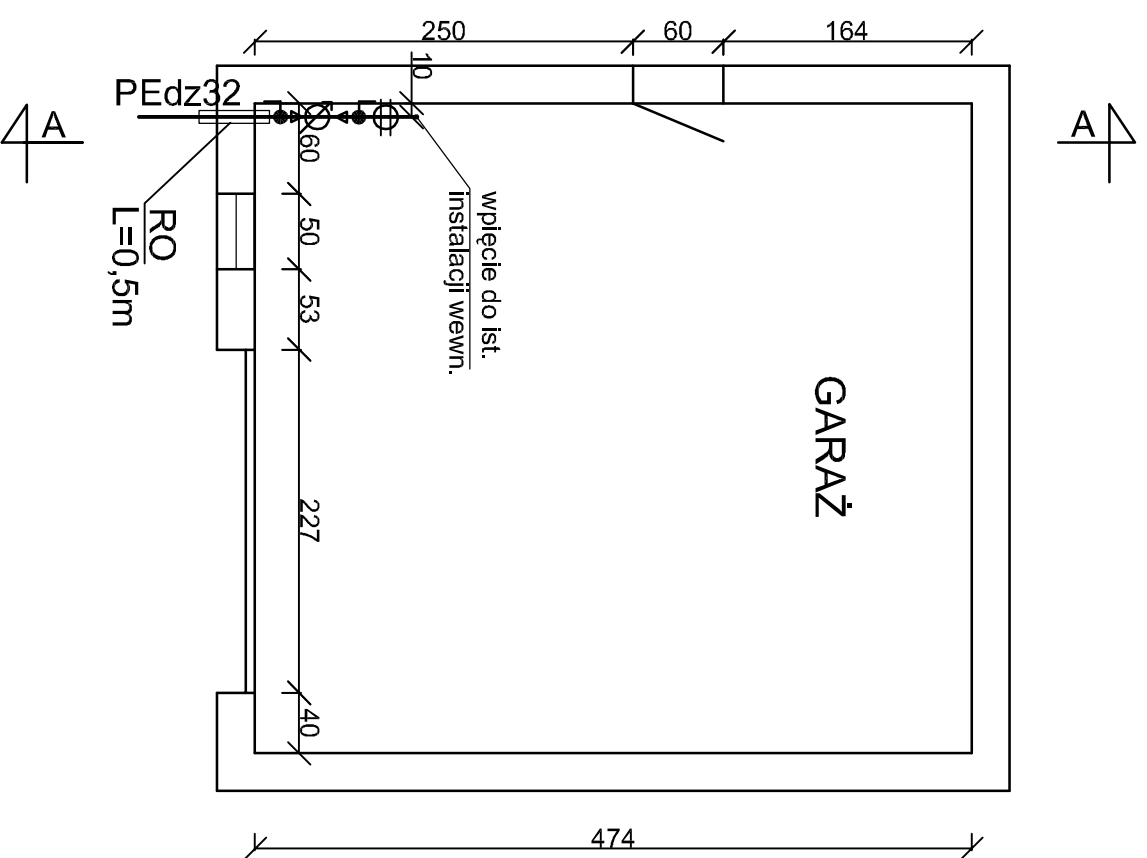

OZNACZENIA	
ZP	-zawór kulowy Ø25mm
W	-wodomierz wody zimnej - istniejący
ZAS	-zawór zwrotny antyskażeniowy Ø25mm
R	-redukcja Ø25/15mm
RO	-rura ochronna PCWdż75mm
Uwaga: końce RO zabezpieczyć pianką poliuretanową	

• PROJFIT •		ZAKŁAD PROJEKTOWO - USŁUGOWY w Zielonej Górze	
OBIEKT "Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączaniem w ul. Radawickiej w Zielonej Górze"			
ADRES Zielona Góra woj. lubuskie			
NAZWA RYSUNKU Pomieszczenie wodomierza ul. Radawicka 20			
STADIUM	PBW	BRANŻA	SANITARNA
PROJEKTOWAL	inż. Grzegorz RUDOMINO	2016-10	RYS. NR 22
UPRAWNIENIA	instalacyjno-inżynieryjne 75/77/Zg		
SPRAWDZIŁ	mgr inż. Zenon SZLACHETKA	2016-10	EGZ. NR
UPRAWNIENIA	instalacyjno-inżynieryjne 86/87/Zg		