
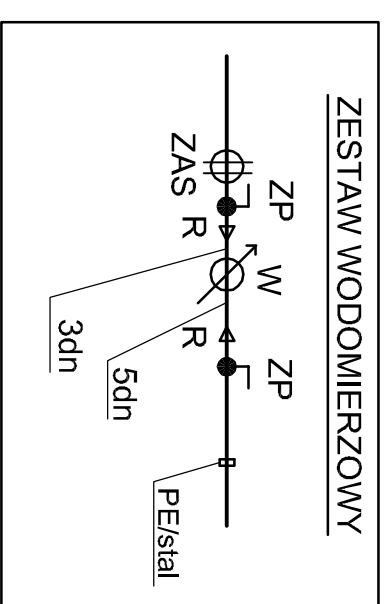



RZUT BUDYNKU - RACŁAWICKA 25

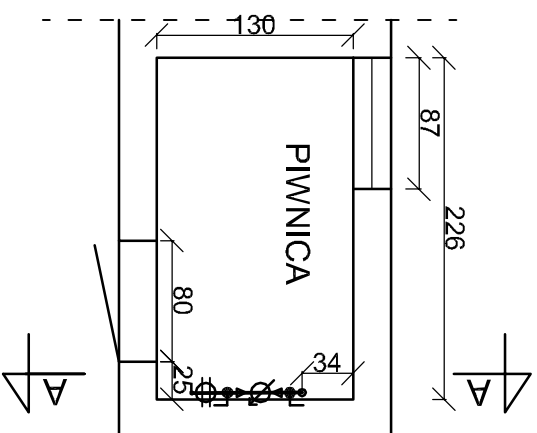

OZNACZENIA

ZP	-zawór kulowy Ø25mm
W	-wodomierz wody zimnej - istniejący
ZAS	-zawór zwrotny antyskażeniowy Ø25mm
R	-redukcja Ø25/15mm
RO	-rura ochronna PCWdZ75mm
	Uwaga: końce RO zabezpieczyć pianką poliuretanową

A-A

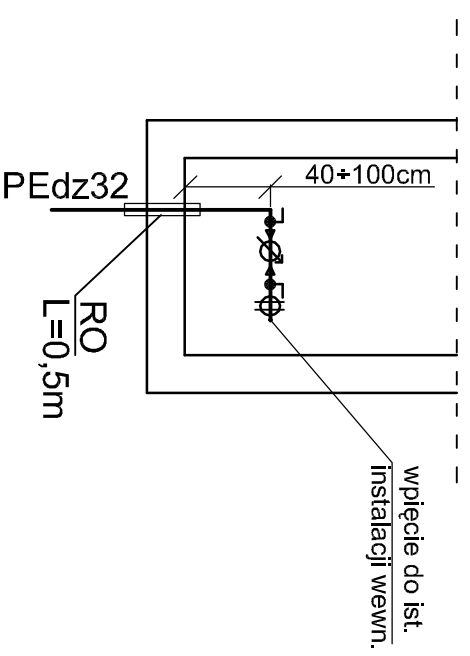

• PROJEKT •

ZAKŁAD PROJEKTOWO - USŁUGOWY
w Zielonej Górze

OBIEKT "Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączaniem w ul. Racławickiej w Zielonej Górze"

ADRES Zielona Góra woj. lubuskie

NAZWA RYSUNKU Pomieszczenie wodomierza ul. Racławicka 25

STADIUM	PBW	BRANŻA	SANITARNA	SKALA	1:50
PROJEKTOWAL UPRAWNIENIA	inż. Grzegorz RUDOMINO instalacyjno-inżynierijne 75/77/Zg	2016-10		RYS. NR	27
SPRAWDZIŁ UPRAWNIENIA	mgr inż. Zenon SZLACHETKA instalacyjno-inżynierijne 86/87/Zg	2016-10		EGZ. NR	