

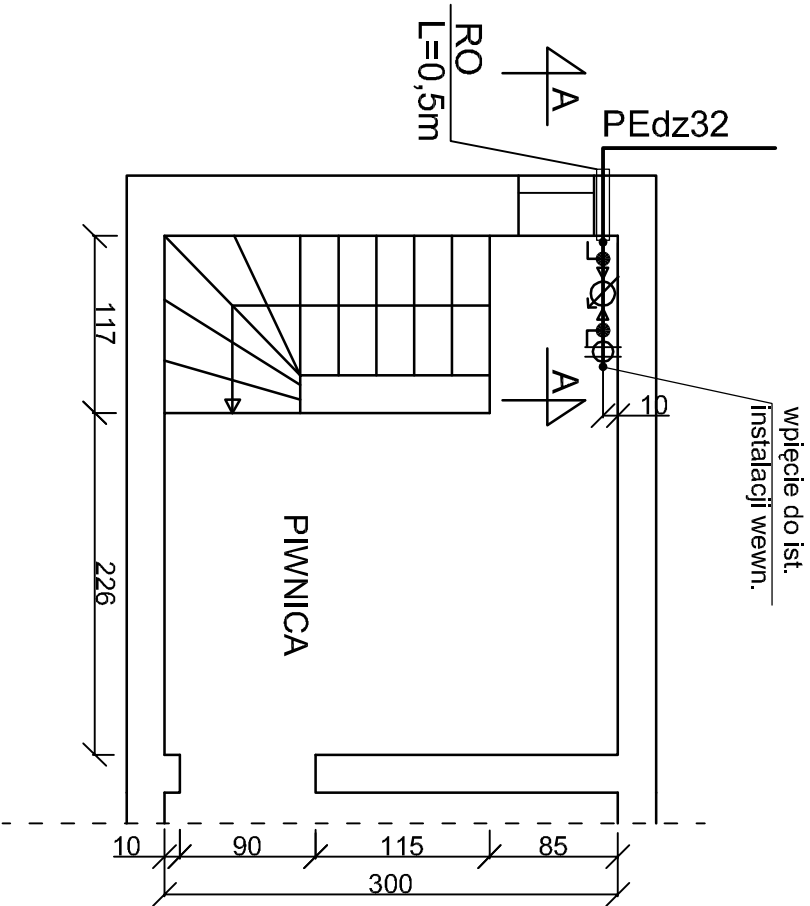


RZUT BUDYNKU - UL. MORELOWA NR 19 ISTN. PRZYLĄCZE ZE STALI

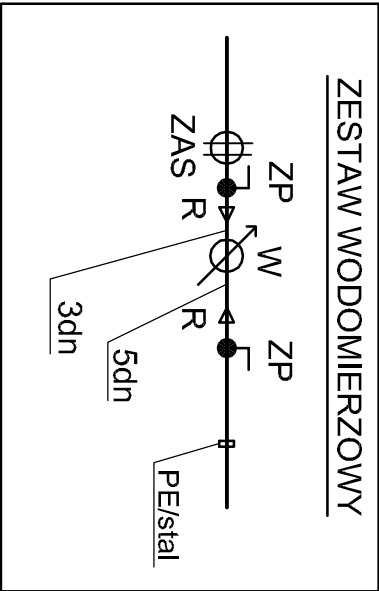

A-A

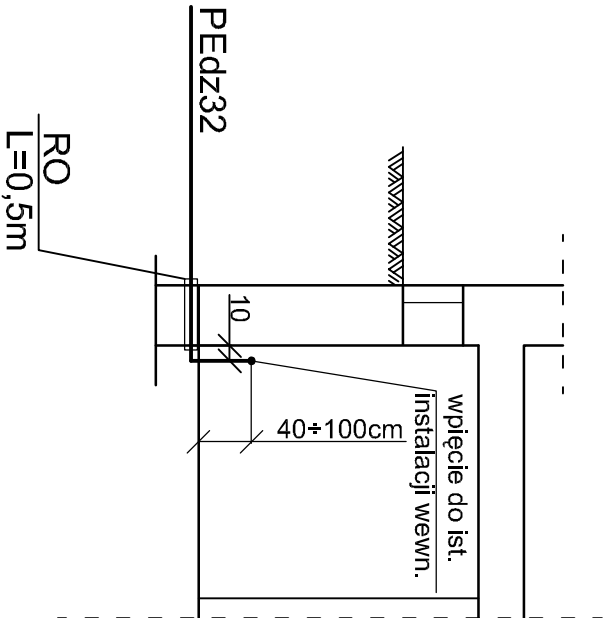

OZNACZENIA	
ZP	-zawór kulowy Ø25mm
W	-wodomierz wody zimnej - istniejący
ZAS	-zawór zwrotny antyskażeniowy Ø25mm
R	-redukcja Ø25/20mm
RO	-rura ochronna PCWdł75mm
Uwaga: końce RO zabezpieczyć pianką poliuretanową	

• PROJEKT •		ZAKŁAD PROJEKTOWO - USŁUGOWY	
		w Zielonej Górze	
OBJEKT "Wymiana sieci wodociągowej Ø100 AC na sieć Ø110 PE wraz z przyłączami i odgałęzieniami do budynków przy ulicy Morelowej i Wąskiej w Zielonej Górze"			
ADRES Zielona Góra woj. lubuskie			
NAZWA RYSUNKU Pomieszczenie wodomierza ul. Morelowa 19			
STADIUM	PBW	BRANŻA	SANITARNA
PROJEKTOWAŁ	inż. Grzegorz RUDOMINO		
OPRACOWAŁ	instalacyjno-inżynier 75/77/Zg	2017-05	
SPRAWDZIŁ	mgr inż. Zenon SZLACHETKA	2017-05	
OPRACOWAŁ	instalacyjno-inżynier 86/87/Zg		
			RYS. NR 31
			EGZ. NR