

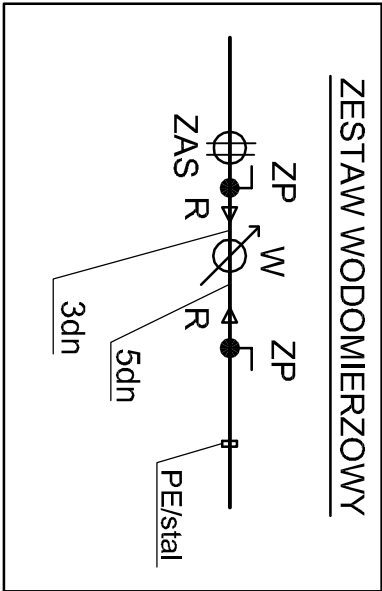


RZUT BUDYNKU - UL. MORELOWA NR 17 ISTN. PRZYŁĄCZE ZE STALI

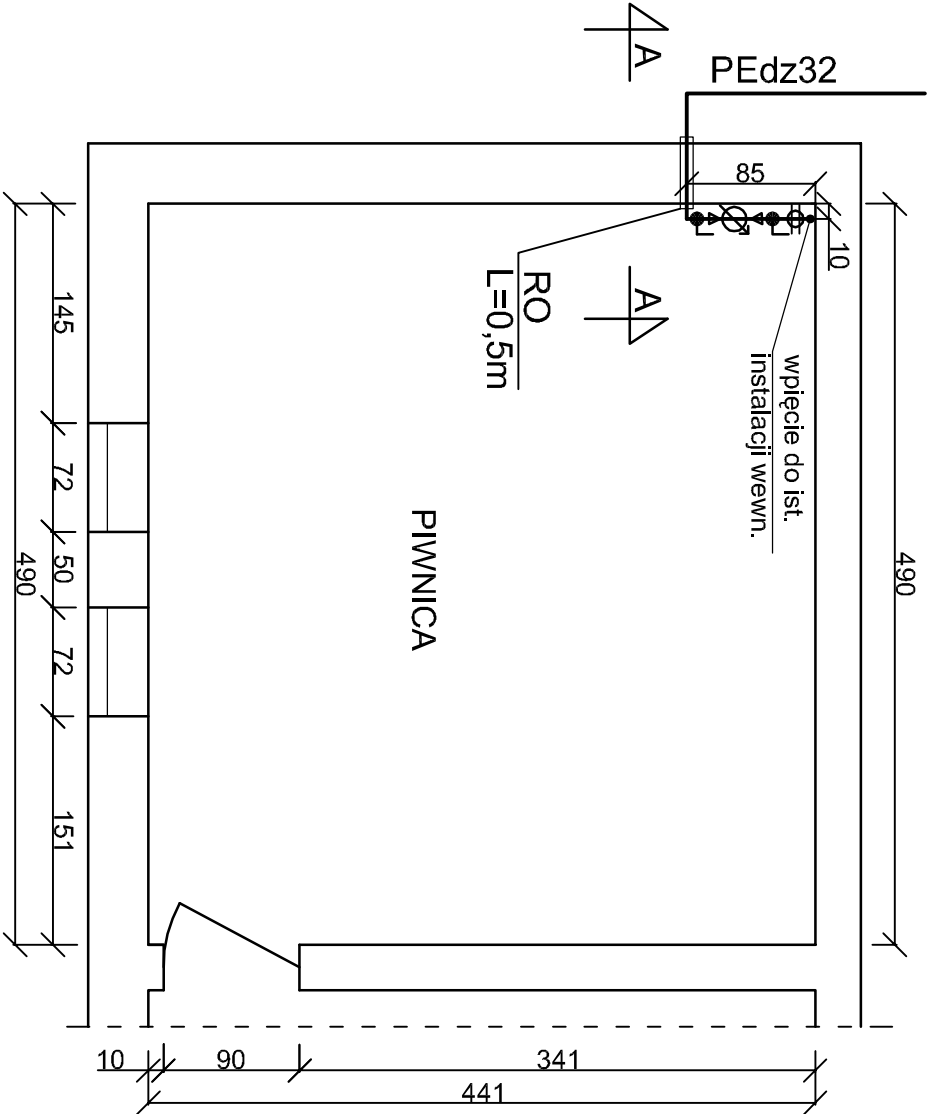

OZNACZENIA	
ZP	-zawór kulowy Ø25mm
W	-wodomierz wody zimnej - istniejący
ZAS	-zawór zwrotny antyskażeniowy Ø25mm
R	-redukcja Ø25/20mm
RO	-rura ochronna PCWdł75mm
Uwaga: końce RO zabezpieczyć pianką poliuretanową	

A-A

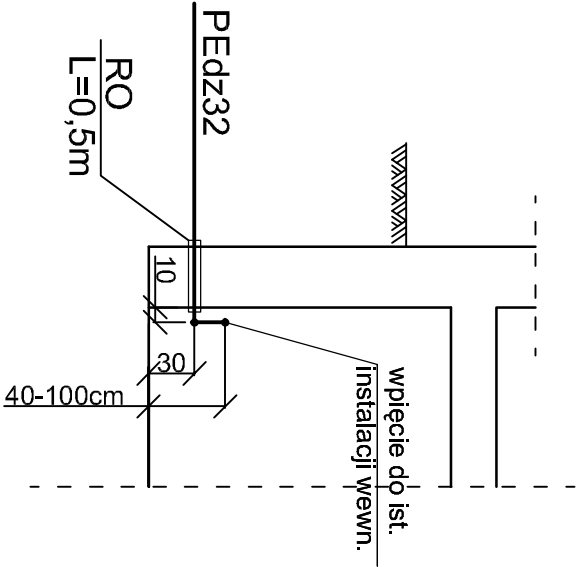

• PROJEKT •		ZAKŁAD PROJEKTOWO - USŁUGOWY	
		w Zielonej Górze	
OBIEKT "Wymiana sieci wodociągowej Ø100 AC na sieć Ø110 PE wraz z przyłączami i odgałęzieniami do budynków przy ulicy Morelowej i Wąskiej w Zielonej Górze"			
ADRES		Zielona Góra woj. lubuskie	
NAZWA RYSUNKU Pomieszczenie wodomierza ul. Morelowa 17			
STADIUM	PBW	BRANŻA	SANITARNA
PROJEKTOWAŁ OPRACOWANIE	inż. Grzegorz RUDOMINO instalacyjno-inżynierijne 75/77/Zg	2017-05	RYS. NR 32
SPRAWDZIŁ OPRACOWANIE	mgr inż. Zenon SZLACHETKA instalacyjno-inżynierijne 86/87/Zg	2017-05	EGZ. NR