

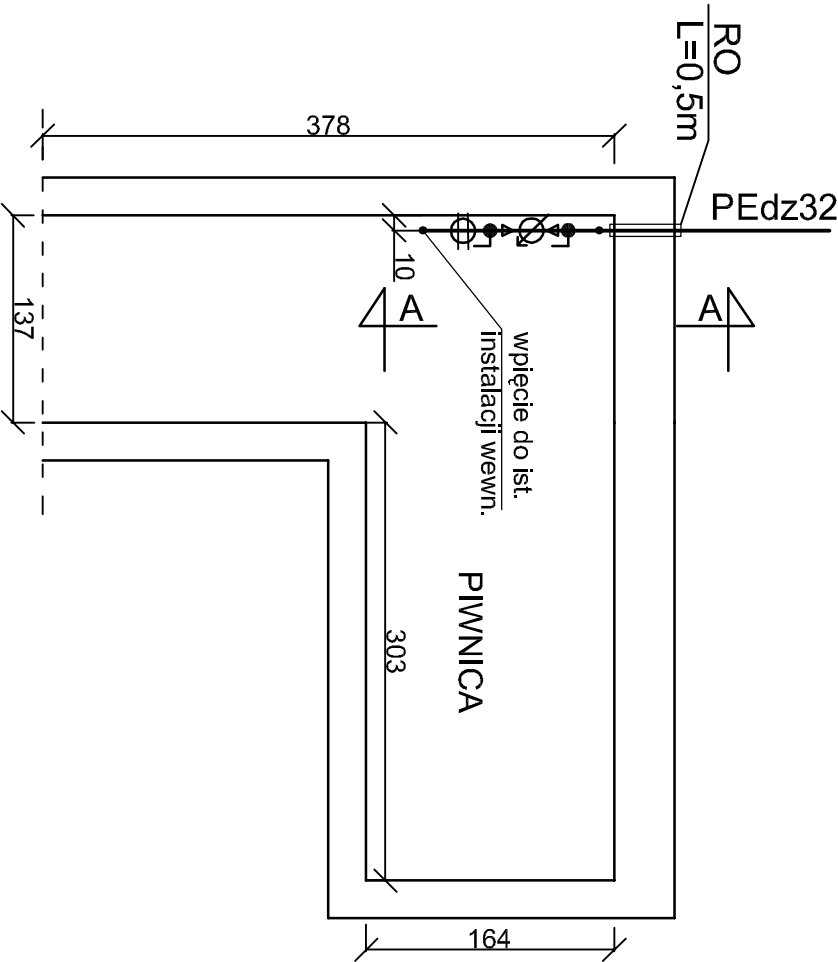


RZUT BUDYNKU - UL. MORELOWA NR 10 ISTN. PRZYŁĄCZE ZE STALI

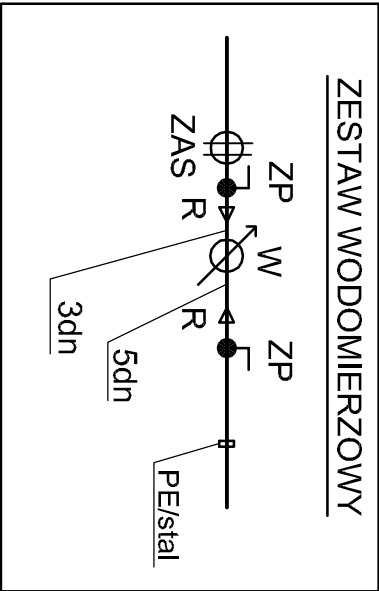

A-A

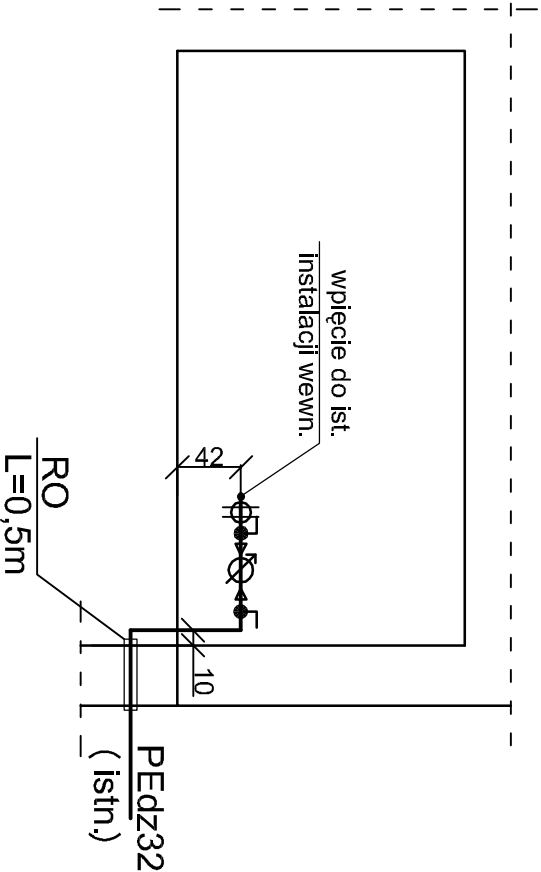

| OZNACZENIA                                           |                                     |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| ZP                                                   | -zawór kulowy Ø25mm                 |
| W                                                    | -wodomierz wody zimnej - istniejący |
| ZAS                                                  | -zawór zwrotny antyskażeniowy Ø25mm |
| R                                                    | -redukcja Ø25/20mm                  |
| RO                                                   | -rura ochronna PCWdł75mm            |
| Uwaga:<br>końce RO zabezpieczyć pianką poliuretanową |                                     |

|                                                                                                                                                             |                                                             |                              |               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------|
| • <b>PROFIT.</b>                                                                                                                                            |                                                             | ZAKŁAD PROJEKTOWO - USŁUGOWY |               |
|                                                                                                                                                             |                                                             | w Zielonej Górze             |               |
| OBIEKT "Wymiana sieci wodociągowej Ø100 AC na sieć Ø110 PE wraz z przyłączami i odgałęzieniami do budynków przy ulicy Morelowej i Wąskiej w Zielonej Górze" |                                                             |                              |               |
| ADRES                                                                                                                                                       |                                                             | Zielona Góra woj. lubuskie   |               |
| NAZWA RYSUNKU Pomieszczenie wodomierza ul. Morelowa 10                                                                                                      |                                                             |                              |               |
| STADIUM                                                                                                                                                     | PBW                                                         | BRANŻA                       | SANITARNA     |
| PROJEKTOWAŁ<br>CZAPAWNIENIA                                                                                                                                 | inż. Grzegorz RUDOMINO<br>Instalacyjno-inżynier 75/77/Zg    | 2017-05                      | RYS. NR<br>34 |
| SPRAWDZIŁ<br>CZAPAWNIENIA                                                                                                                                   | mgr inż. Zenon SZLACHETKA<br>Instalacyjno-inżynier 86/87/Zg | 2017-05                      | EGZ. NR       |