

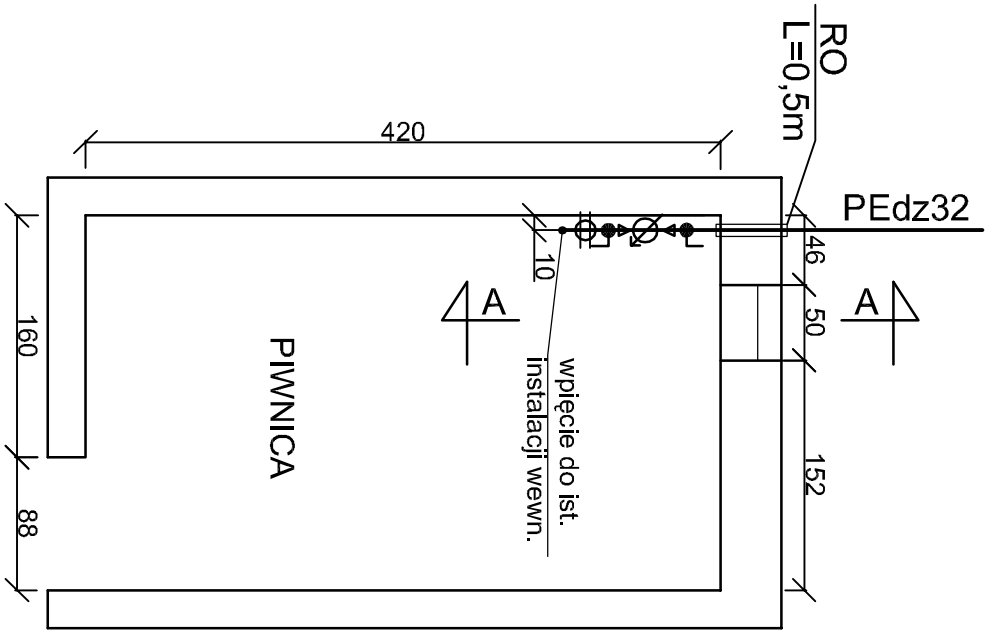


RZUT BUDYNKU - UL. MORELOWA NR 5 ISTN. PRZYŁĄCZE ZE STALI

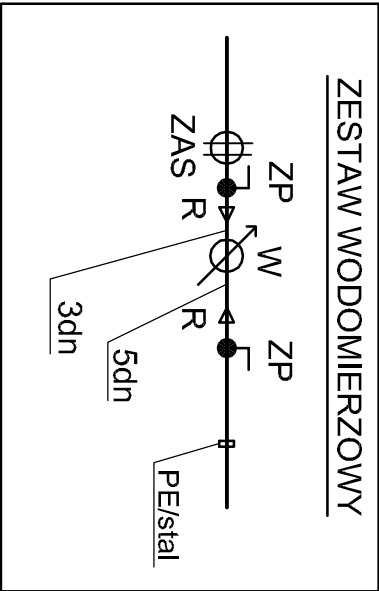

A-A

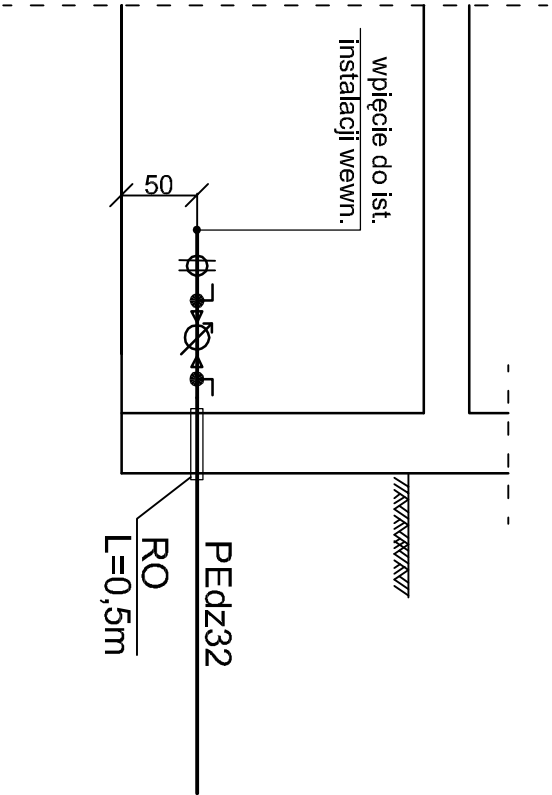

OZNACZENIA	
ZP	-zawór kulowy Ø25mm
W	-wodomierz wody zimnej - istniejący
ZAS	-zawór zwrotny antyskażeniowy Ø25mm
R	-redukcja Ø25/20mm
RO	-rura ochronna PCWdZ75mm
Uwaga: końce RO zabezpieczyć pianką poliuretanową	

• PROJEKT •		ZAKŁAD PROJEKTOWO - USŁUGOWY	
OBIEKT "Wymiana sieci wodociągowej Ø100 AC na sieć Ø110 PE wraz z przyłączami i odgałęzieniami do budynków przy ulicy Morelowej i Wąskiej w Zielonej Górze"		w Zielonej Górze	
ADRES		Zielona Góra woj. lubuskie	
NAZWA RYSUNKU		Pomieszczenie wodomierza ul. Morelowa 5	
STADIUM	PBW	BRANŻA	SANITARNA
PROJEKTOWAL CZAPAWNIENIA	inż. Grzegorz RUDOMINO Instalacyjno-inżynier 75/77/Zg	2017-05	RYS. NR 37
SPRAWDZIŁ CZAPAWNIENIA	mgr inż. Zenon SZLACHETKA Instalacyjno-inżynier 86/87/Zg	2017-05	EGZ. NR