
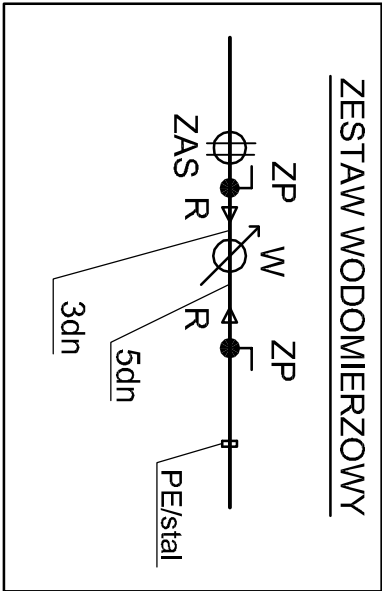
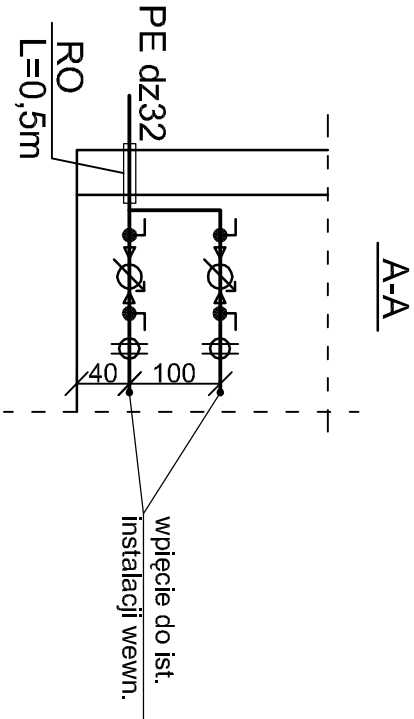


RZUT BUDYNKU - UL. MORELOWA NR 13 ISTN. PRZYŁĄCZE ZE STALI

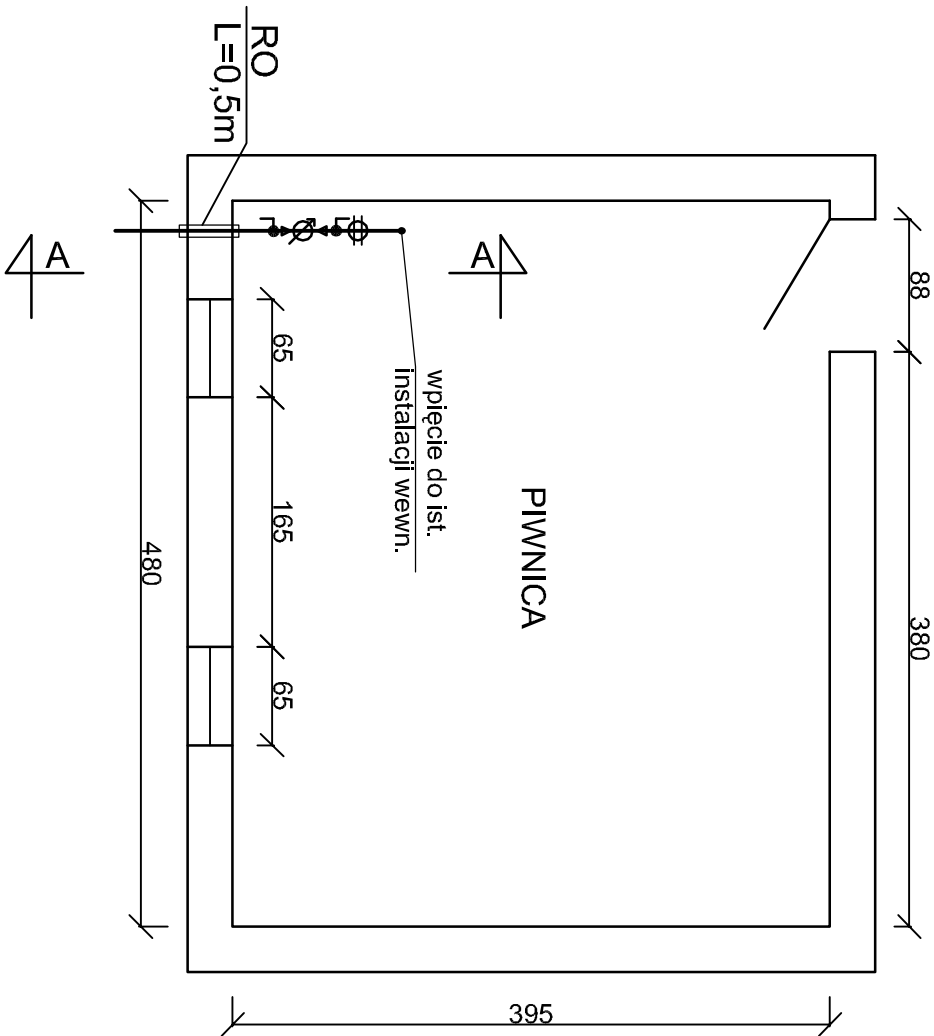

OZNACZENIA	
ZP	-zawór kulowy Ø25mm
W	-wodomierz wody zimnej - istniejący
ZAS	-zawór zwrotny antyskażeniowy Ø25mm
R	-redukcja Ø25/20mm
RO	-rura ochronna PCWdZ75mm Uwaga: końce RO zabezpieczyć pianką poliuretanową

są zawory antyskażeniowe

• PROFIT.		ZAKŁAD PROJEKTOWO - USŁUGOWY w Zielonej Górze	
OBIEKT "Wymiana sieci wodociągowej Ø100 AC na sieć Ø110 PE wraz z przyłączami i odgałęzieniami do budynków przy ulicy Morelowej i Wąskiej w Zielonej Górze"			
ADRES Zielona Góra woj. lubuskie			
NAZWA RYSUNKU Pomieszczenie wodomierza ul. Morelowa 13			
STADIUM	PBW	BRANŻA	SANITARNA
PROJEKTOWAL CZAPAWNIENIA	inż. Grzegorz RUDOMINO Instalacyjno-inżynier jne 75/77/Zg	2017-05	RYS. NR 44
SPRAWDZIL CZAPAWNIENIA	mgr inż. Zenon SZLACHETKA Instalacyjno-inżynier jne 86/87/Zg	2017-05	EGZ. NR