
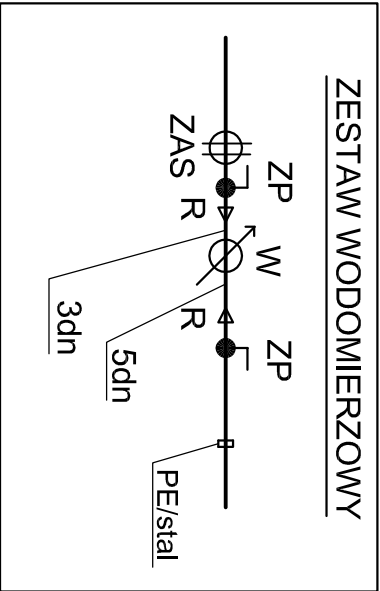
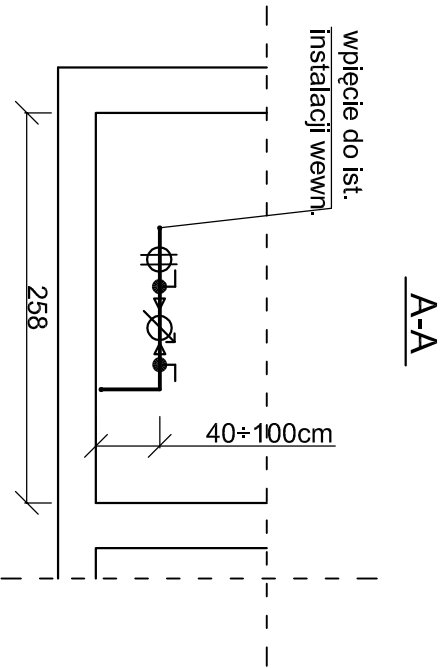


RZUT BUDYNKU - BRANIBORSKA 21 ISTN. PRZYŁĄCZE Z PE

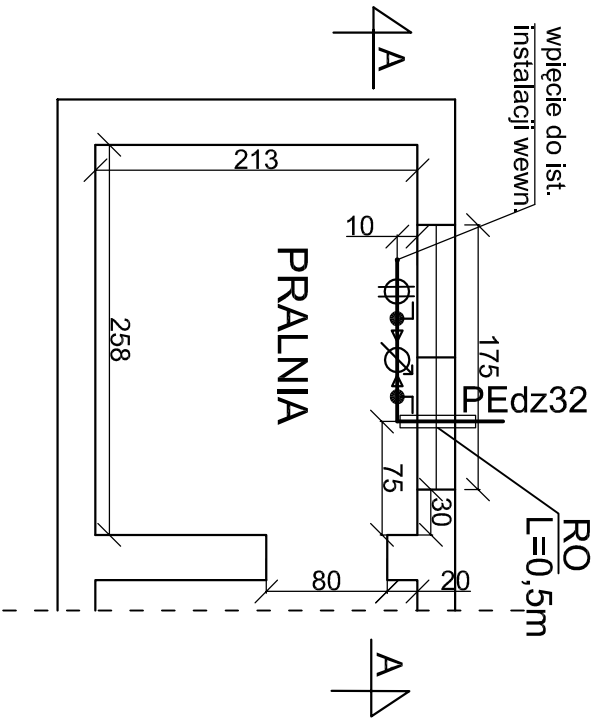

OZNACZENIA	
ZP	-zawór kulowy Ø25mm
W	-wodomierz wody zimnej - istniejący
ZAS	-zawór zwrotny antyskażeniowy Ø25mm
R	-redukcja Ø25/20mm
RO	-rura ochronna PCWdż75mm
Uwaga: końce RO zabezpieczyć pianką poliuretanową	

w budynku brak zaworu antyskażeniowego

• PROJEKT •		ZAKŁAD PROJEKTOWO - USŁUGOWY w Zielonej Górze	
OBIEKT "Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w ul. Braniborskiej i ul. Armii Ludowej w Zielonej Górze"			
ADRES		Zielona Góra woj. lubuskie	
NAZWA RYSUNKU Pomieszczenie wodomierza ul. Braniborska 21			
STADIUM	PBW	BRANŻA	SANITARNA
PROJEKTOWAL. UPRAWNIENIA	inż. Grzegorz RUDOMINO instalacyjno-inżynieryjne 75/771Z/g	2017-05	
SPRAWDZIL. UPRAWNIENIA	młgż inż. Zenon SZLACHETKA instalacyjno-inżynieryjne 86/871Z/g	2017-05	
		EGZ. NR	12