
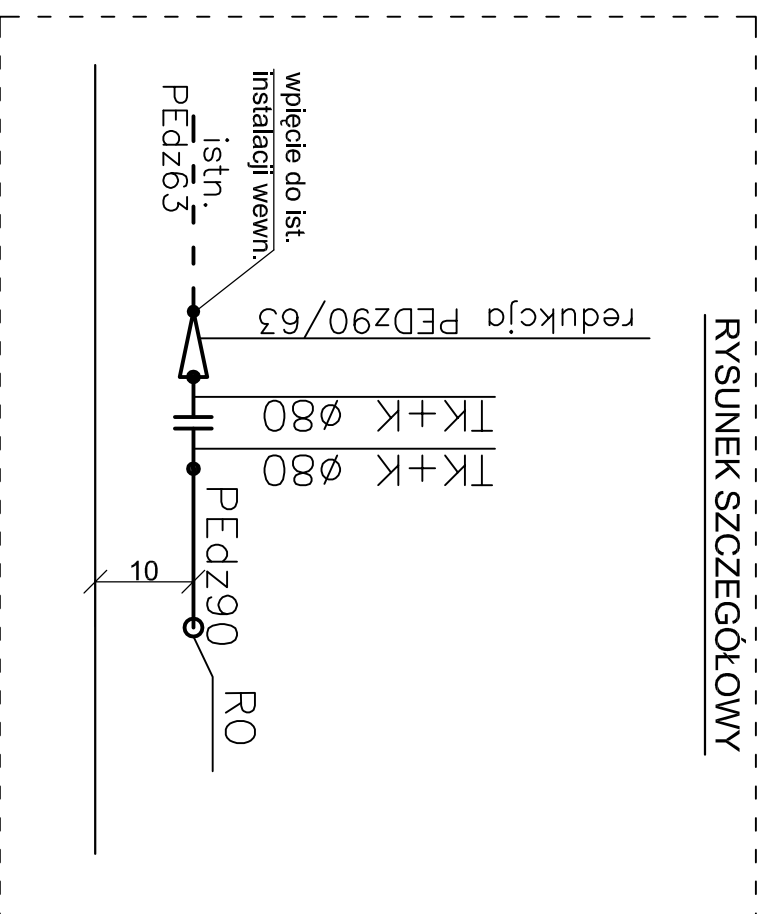


A-A

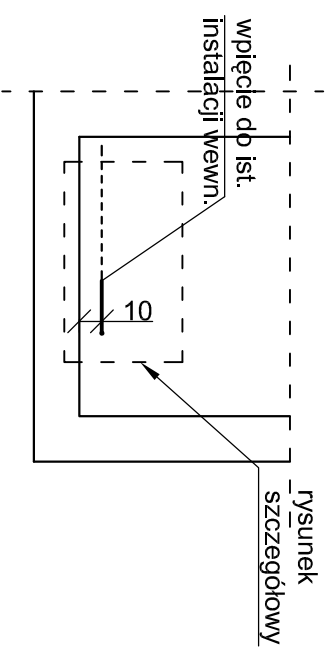

RYSUNEK SZCZEGÓŁOWY

OZNACZENIA

TK+K – tuleja PE z kołnierzem stalowym
RO – rura ochronna PCWdz160mm

UWAGA:

Przy przejściach rurociągów przez ściany wieżowców, przestrzeń pomiędzy ścianką zewnętrzną rury wodociągowej, a wewnętrzną rurą osłonowej uszczelnić za pomocą tańcuchów uszczelniających ŁU4 - 8 ogniw

• PROJEKT.

ZAKŁAD PROJEKTOWO - USŁUGOWY

w Zielonej Górze

OBIEKT "Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w ul. Braniborskiej i ul. Armii Ludowej w Zielonej Górze"

ADRES Zielona Góra woj. lubuskie

NAZWA RYSUNKU Pomieszczenie wodomierza ul. Władysława IV bud. 20

STADIUM	PBW	BRANŻA	SANITARNA	SKALA
PROJEKTOWAL. UPRAWNIENIA	inż. Grzegorz RUDOMINO			1:50
SPRAWDZIL. UPRAWNIENIA	instalacyjno-inżynieryjne 75/777Zg			
	mgr inż. Zenon SZLACHETKA			RYS. NR 18
	instalacyjno-inżynieryjne 86/87Zg			EGZ. NR
				2017-05