
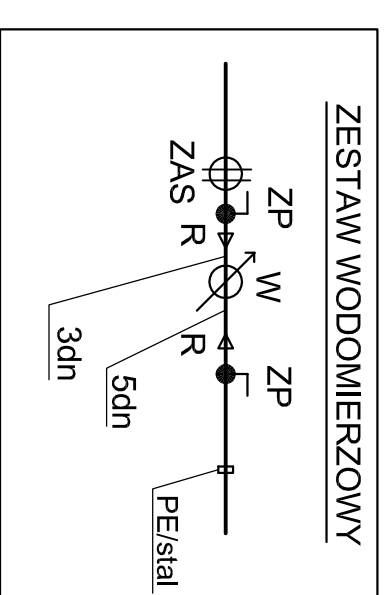
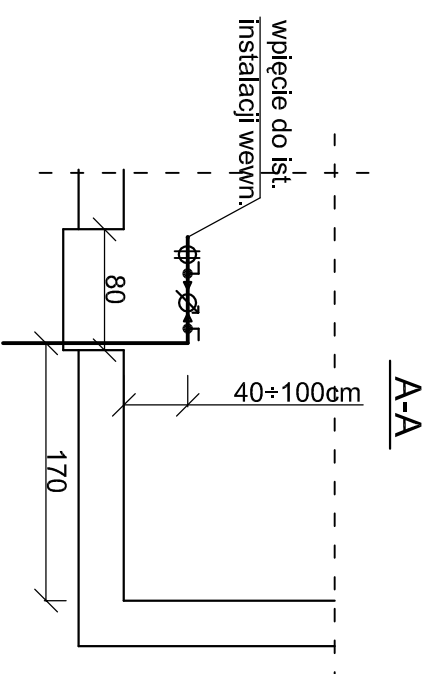


RZUT BUDYNKU - ARMII LUDOWEJ 87 - ISTN. PRZYŁĄCZE Z PE

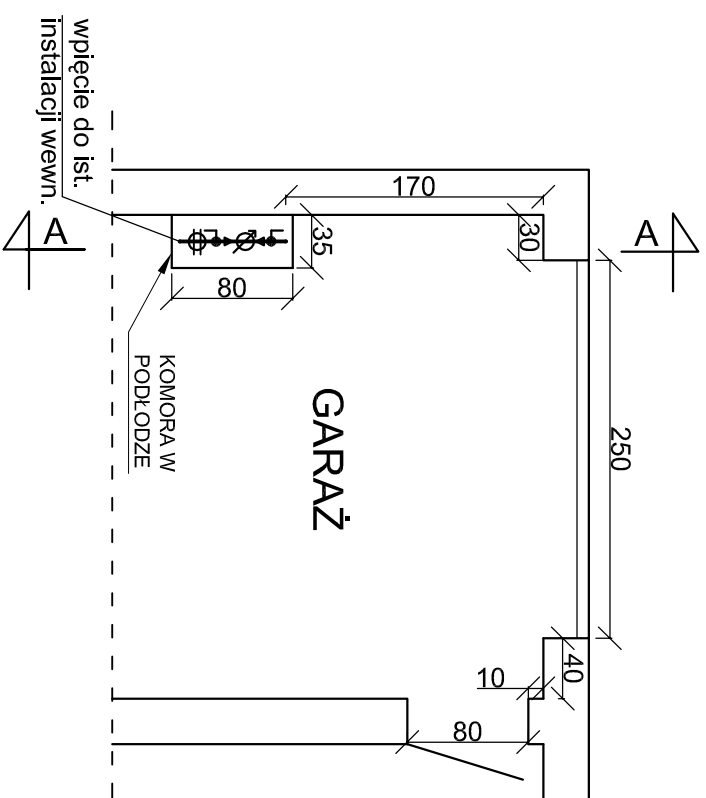

OZNACZENIA	
ZP	-zawór kulowy Ø25mm
W	-wodomierz wody zimnej - istniejący
ZAS	-zawór zwrotny antyskażeniowy Ø25mm
R	-redukcja Ø25/20mm
RO	-rura ochronna PCWdz75mm
	Uwaga: końce RO zabezpieczyć pianką poliuretanową

w budynku brak zaworu antyskażeniowego

• PROJEKT • ZAKŁAD PROJEKTOWO - USŁUGOWY
w Zielonej Górze

OBIEKT "Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w ul. Braniborskiej i ul. Armii Ludowej w Zielonej Górze"

ADRES Zielona Góra woj. lubuskie

NAZWA RYSUNKU Pomieszczenie wodomierza ul. Armii Ludowej 87

STADIUM	PBW	BRANŻA	SANITARNA	SKALA
PROJEKTOWAL. UPRAWNIEŃ	inż. Grzegorz RUDOMINO			1:50
UPRAWNIEŃ	instalacyjno-inżynierskie 75/777Zg			RYS. NR 20
SPRAWDZIŁ. UPRAWNIEŃ	mgr inż. Zenon SZLACHETKA			EGZ. NR
	instalacyjno-inżynierskie 86/87Zg			2017-05