
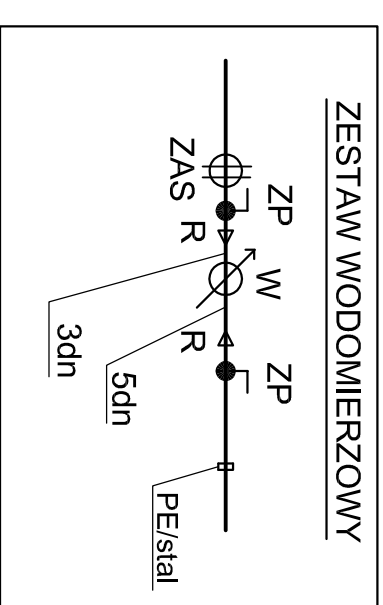
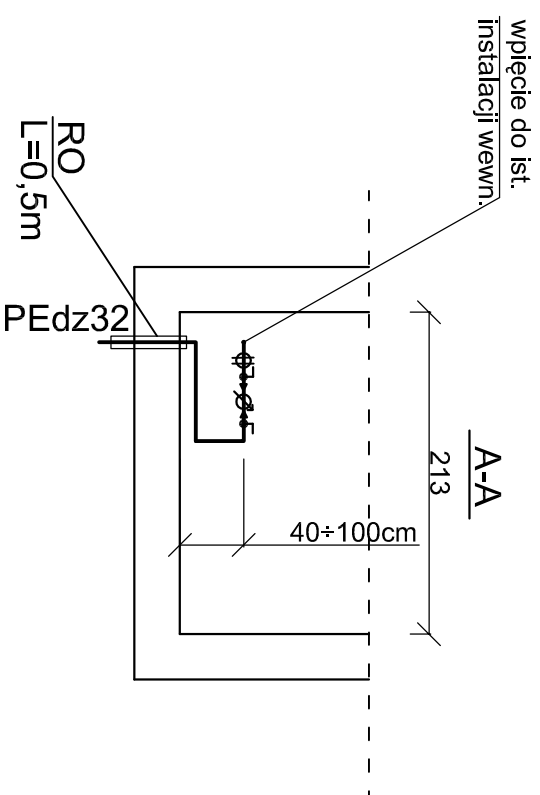


RZUT BUDYNKU - BRANIBORSKA 24 ISTN. PRZYŁĄCZE Z PE

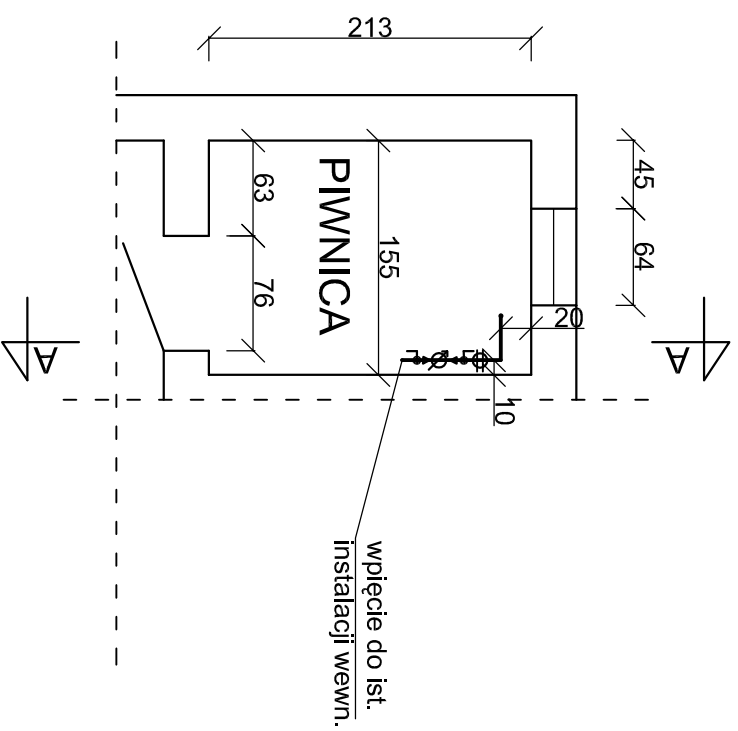

OZNACZENIA	
ZP	-zawór kulowy Ø25mm
W	-wodomierz wody zimnej - istniejący
ZAS	-zawór zwrotny antyskażeniowy Ø25mm
R	-redukcja Ø25/20mm
RO	-rura ochronna PCWdz75mm
	Uwaga: końce RO zabezpieczyć pianką poliuretanową

w budynku brak zaworu antyskażeniowego

<b>• PROJEKT.</b>		<b>ZAKŁAD PROJEKTOWO - USŁUGOWY</b>	
		w Zielonej Górze	
OBIEKT "Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w ul. Braniborskiej i ul. Armii Ludowej w Zielonej Górze"			
ADRES <b>Zielona Góra woj. lubuskie</b>			
NAZWA RYSUNKU <b>Pomieszczenie wodomierza ul. Braniborska 24</b>			
STADIUM <b>PBW</b>	BRANŻA <b>SANITARNA</b>	SKALA <b>1:50</b>	
PROJEKTOWAL. <b>inż. Grzegorz RUDOMINO</b>	URZĄDZENIA <b>instalacyjno-inżynierskie 75/777Zg</b>	2017-05	RYS. NR <b>7</b>
SPRAWDZIŁ. <b>mgr inż. Zenon SZLACHETKA</b>	URZĄDZENIA <b>instalacyjno-inżynierskie 86/87Zg</b>	2017-05	EGZ. NR