


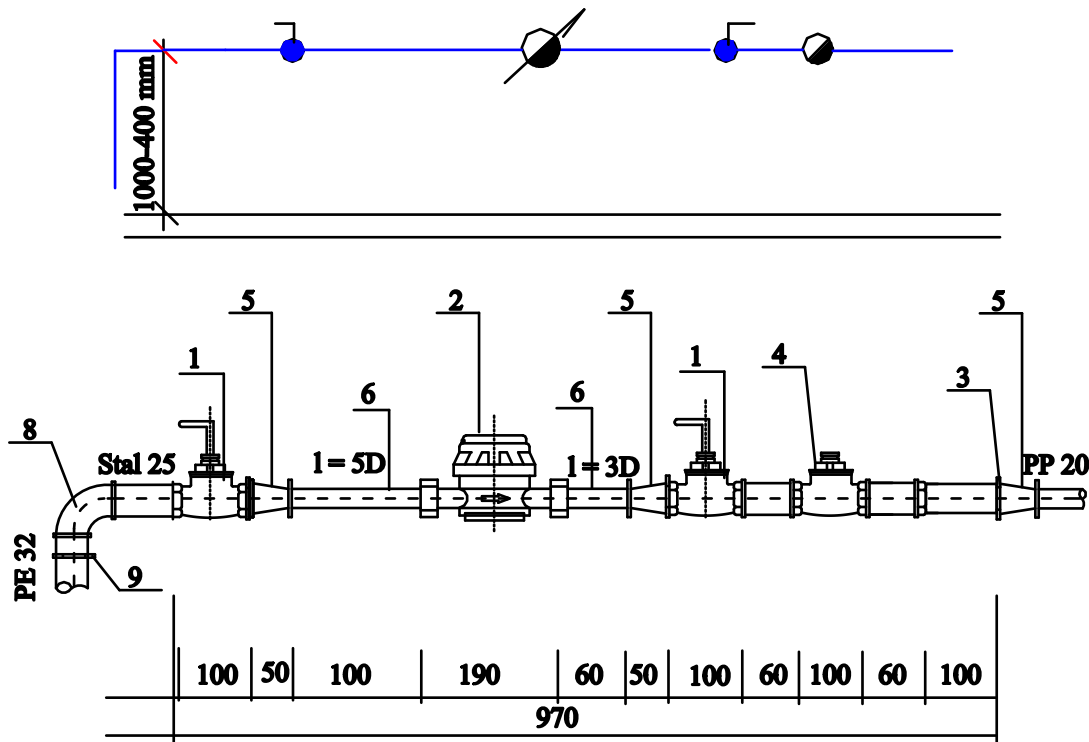

UWAGA : W przypadku wykonania instalacji wewnętrznej z tworzywa sztucznego obejście metaliczne jest zbędne .

L.P.	NAZWA ELEMENTU	ILOŚĆ	JEDN. MIARY
9	Kształtka przejściowa stal / 1 " / 32 mm	1	szt.
8	Kolano wkręt.-nakręt. równoprzelot. ocynk. 25	1	szt.
7	Prostki z rur stal. 25 mm	0,20	m
6	Prostki z rur stal. 20 mm	0,16	m
5	Złączka nakrętna zwężkowa M2 oc. 25/20 mm	3	szt.
4	Zawór antyskażeniowy DN 25 mm-FIGURA1602 EA	1	szt.
3	Kształtka przejściowa stal / 1 " / 25 mm	1	szt.
2	Wodomierz skrzydełkowy typ JS6,3 DN15 mm	1	szt.
1	Zawór kulowy przelotowy DN 25 mm	2	szt.

Zamawiający: Zielonogórskie Wodociągi i Kanalizacji Sp. z o.o. ul. Zjednoczenia 110A 65-120 Zielona Góra		Jednostka opracowująca: PROMART BIURO PROJEKTÓW mgr inż. MARTA SAWCZYŃSKA	
Nazwa i adres obiektu budowlanego: BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ Ø100 A-C NA SIEĆ Ø160 PE WRAZ Z PRZYŁĄCZAMI I ODGAŁĘZIENIAMI DO BUDYNKÓW USYTUOWANYCH PRZY UL. STRUMYKOWEJ			
Stadium projektu:		PROJEKT BUDOWLANY	
Tytuł rysunku:		SCHEMAT ZESTAWU WODOMIERZOWEGO	
Stanowisko:	Inicjał i nazwisko:	Nr uprawnień:	Specjalność:
Projektant branża sanitarna:	mgr inż. Marta Sawczyńska	LB8/0047/PO08/08	Projektowanie w specjalności Instalacyjnej
Sprawdzający branża sanitarna:	mgr inż. Anita Nowak	17/2000/GW	Projektowanie w specjalności Instalacyjnej
Data: 07. 2019 r.		Nr rysunku:	Skala:
		7	