


SCHEMAT PODEJŚCIA
PRZYŁĄCZA DLA BUDYNKÓW
PODPIWNICZONYCH

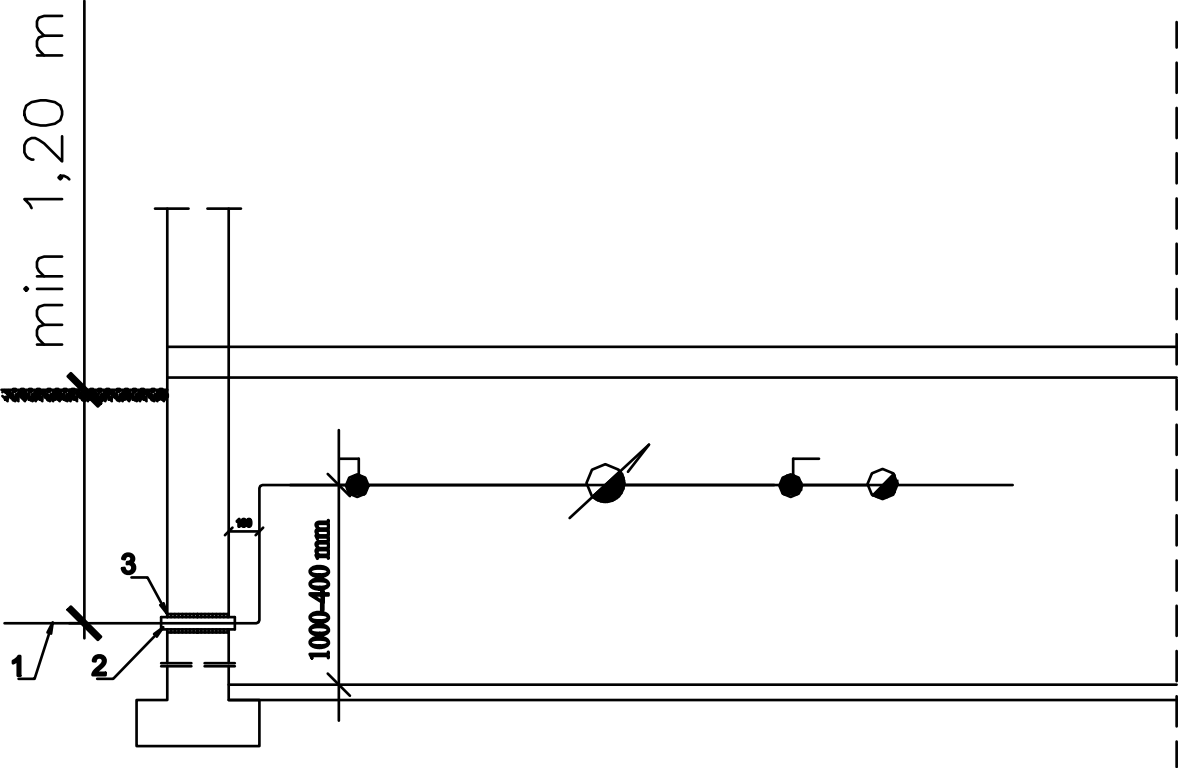

ZESTAWIENIE
ELEMENTÓW:

- 1. Rura PE
- 2. Rura stalowa ochronna , l=300mm, l=500mm, l=800mm
- 3. Łańcuch uszczelniający

UWAGA!
Rurę medialną należy umieścić w otwórze
nawiercanym

Zamawiający: Zielonogórskie Wodociągi i Kanalizacji Sp. z o.o. ul. Zjednoczenia 110A 65-120 Zielona Góra	Jednostka opracowująca: PROMART BIURO PROJEKTÓW mgr inż. MARTA SAWCZYŃSKA W OŚCIEŻANOWIE WODNO-KANALIZACYJNY			
Nazwa i adres obiektu budowlanego: BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ Ø100 A-C NA SIEĆ Ø160 PE WRAZ Z PRZYŁĄCZAMI I ODGAŁĘZIENIAMI DO BUDYNKÓW USYTUOWANYCH PRZY UL. STRUMYKOWEJ				
Stadium projektu: PROJEKT BUDOWLANY				
Tytuł rysunku: SCHEMAT PODEJŚCIA PRZYŁĄCZA DO BUDYNKU				
Stanowisko:	Imię i nazwisko:	Nr uprawnień:	Specjalność:	Podpis:
Projektant branża sanitarna:	mgr inż. Marta Sawczyńska	LB8/0047/PO06/06	Projektowanie w specjalności Instalacyjnej	
Sprawdzający branża sanitarna:	mgr inż. Anita Nowak	17/2000/GW	Projektowanie w specjalności Instalacyjnej	
Data: 07. 2019 r.		Nr rysunku:	8	Skala: _____