



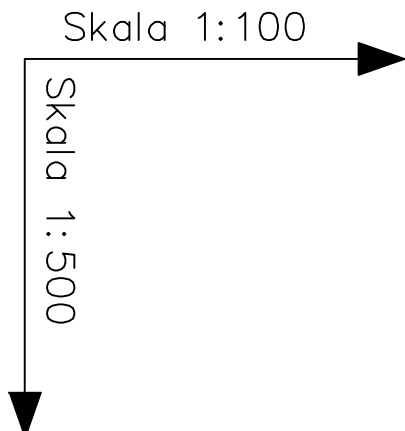


Poziom porównawczy 157,00 m n.p.m.


Rzędna terenu istniejącego	166.90	167.05
Rzędna osi rurociągu [m]	165.28	165.55
Zagłębienie osi rurociągu	1.62	1.50
Odległości [m]	9,50	
Średnice, materiał	PE 32	PE 32
Spadek	28.4 ‰	
Długość trasy [m]	0,00	9,50

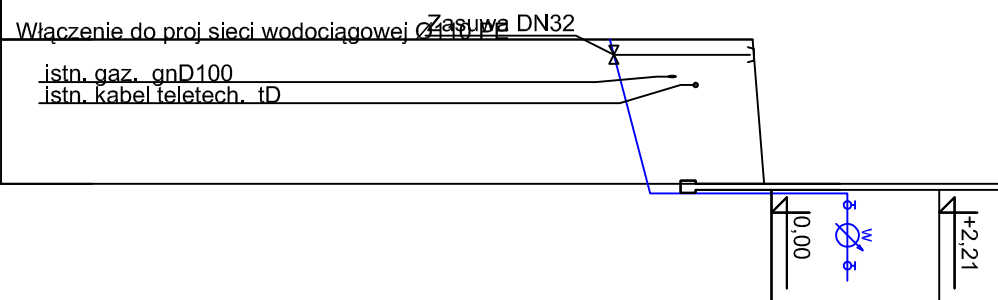

Rzędna terenu istniejącego	167.06	167.50
Rzędna osi rurociągu [m]	165.36	166.00
Zagłębienie osi rurociągu	1.70	1.50
Odległości [m]	11,00	
Średnice, materiał	PE 32	PE 32
Spadek	89.1 ‰	
Długość trasy [m]	0,00	11,00

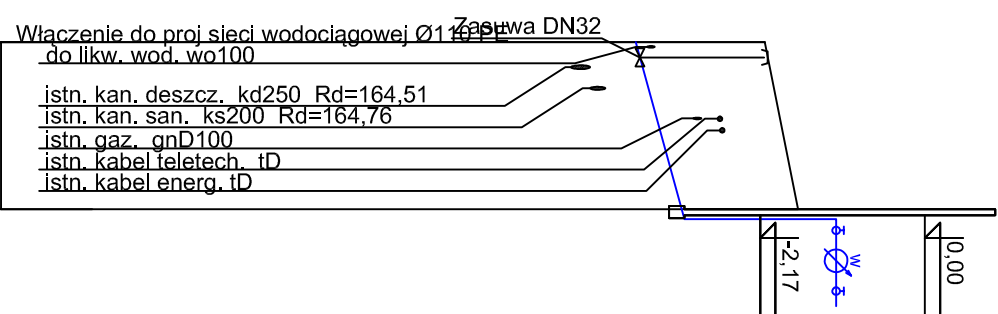


Rzędna terenu istniejącego	167.32	167.72	168.15
Rzędna osi rurociągu [m]	165.62	167.66	168.15
Zagłębienie osi rurociągu	1.70	2.06	1.67
Odległości [m]	14,50	3,50	
Średnice, materiał	PE RC 32	PE 32	PE 32
Spadek	140.5 ‰	6.8 ‰	0.0 ‰
Długość trasy [m]	0,00	14,50	18,00

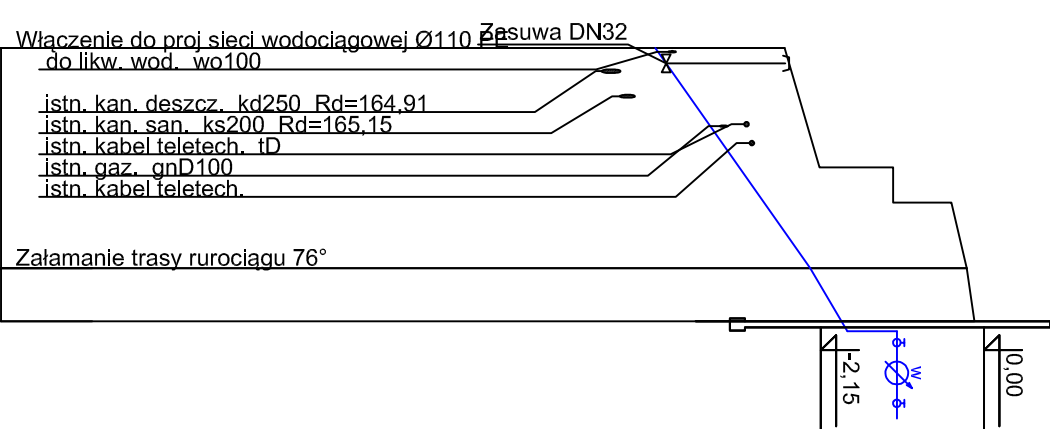


przewiert

Rzędna terenu istniejącego	167.66	169.16	169.20
Rzędna osi rurociągu [m]	165.96	167.66	167.70
Zagłębienie osi rurociągu	1.70	1.50	1.50
Odległości [m]	18,00	2,00	0,00
Średnice, materiał	PE RC 32	PE 32	PE 32
Spadek	94.4 ‰	0.0 ‰	0.0 ‰
Długość trasy [m]	0,00	18,00	19,50

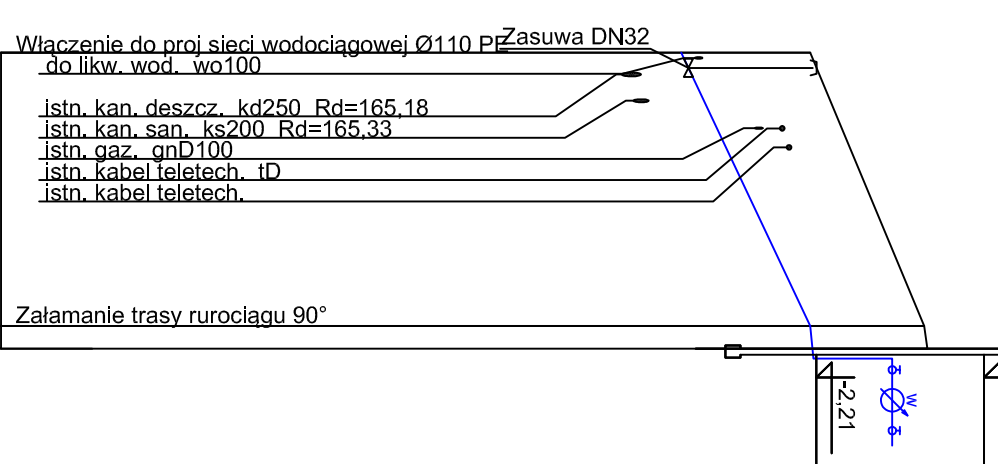


przewiert

Rzędna terenu istniejącego	168.45	169.94
Rzędna osi rurociągu [m]	166.75	168.14
Zagłębienie osi rurociągu	1.70	1.80
Odległości [m]	8,00	
Średnice, materiał	PE 32	PE 32
Spadek	173.7 ‰	
Długość trasy [m]	0,00	8,00

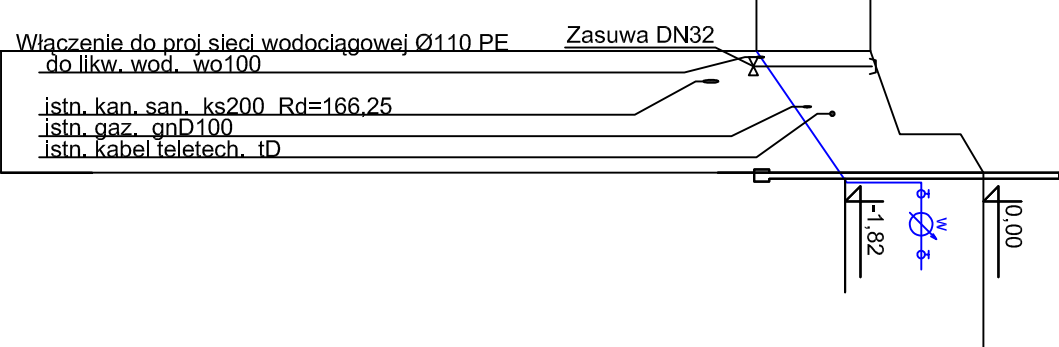


Rzędna terenu istniejącego	169.00	172.26
Rzędna osi rurociągu [m]	167.30	170.56
Zagłębienie osi rurociągu	1.70	1.70
Odległości [m]	21,50	
Średnice, materiał	PE RC 32	PE 32
Spadek	151.6 ‰	0.0 ‰
Długość trasy [m]	0,00	21,50

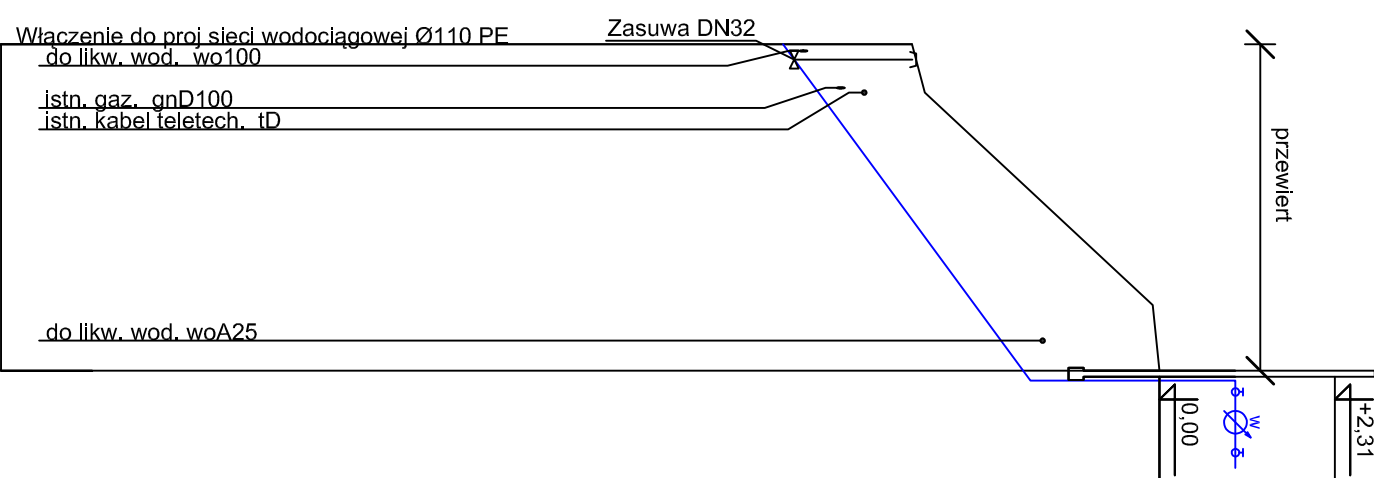


przewiert


Rzędna terenu istniejącego	170.01	168.51
Rzędna osi rurociągu [m]	168.50	168.50
Zagłębienie osi rurociągu	1.50	1.50
Odległości [m]	1,00	
Średnice, materiał	PE 32	PE 32
Spadek	0.0 ‰	0.0 ‰
Długość trasy [m]	0,00	1,00




Rzędna terenu istniejącego	170.40	171.29
Rzędna osi rurociągu [m]	168.70	169.69
Zagłębienie osi rurociągu	1.70	1.60
Odległości [m]	10,50	
Średnice, materiał	PE 32	PE 32
Spadek	94.3 ‰	
Długość trasy [m]	0,00	10,50

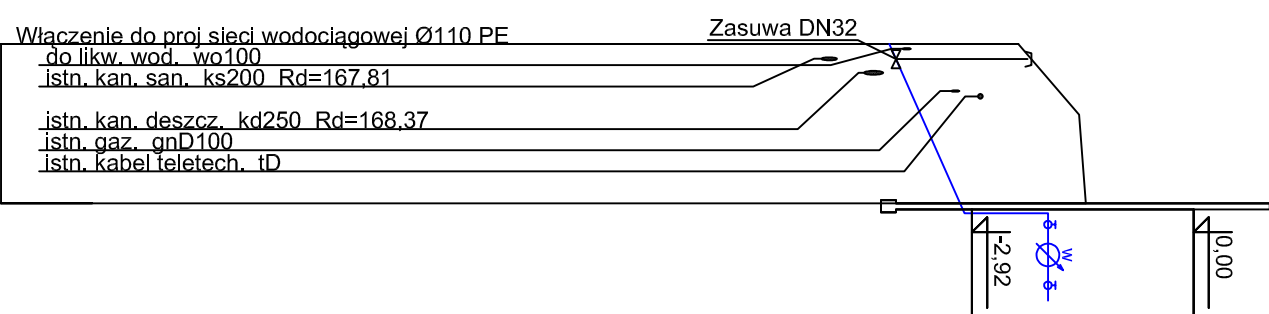


Rzędna terenu istniejącego	171.10	171.59
Rzędna osi rurociągu [m]	169.40	170.09
Zagłębienie osi rurociągu	1.70	1.50
Odległości [m]	4,00	
Średnice, materiał	PE 32	PE 32
Spadek	74.5 ‰	
Długość trasy [m]	0,00	4,00

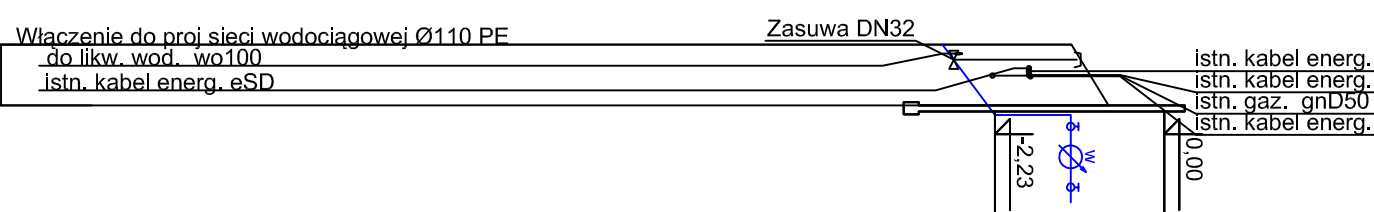

Rzędna terenu istniejącego	171.36	172.72	172.72
Rzędna osi rurociągu [m]	169.76	170.57	170.57
Zagłębienie osi rurociągu	1.60	2.15	2.15
Odległości [m]	6,50	2,50	9,00
Średnice, materiał	PE 32	PE 32	PE 32
Spadek	124.6 ‰	0.0 ‰	0.0 ‰
Długość trasy [m]	0,00	6,50	9,00

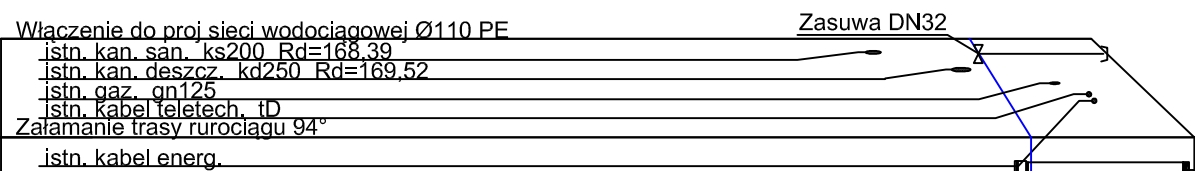

Rzędna terenu istniejącego	171.36	167.98	167.98
Rzędna osi rurociągu [m]	169.76	167.98	167.98
Zagłębienie osi rurociągu	1.60	1.50	1.50
Odległości [m]	19,00	2,50	
Średnice, materiał	PE 32	PE 32	PE 32
Spadek	93.6 ‰	0.0 ‰	0.0 ‰
Długość trasy [m]	0,00	19,00	21,50

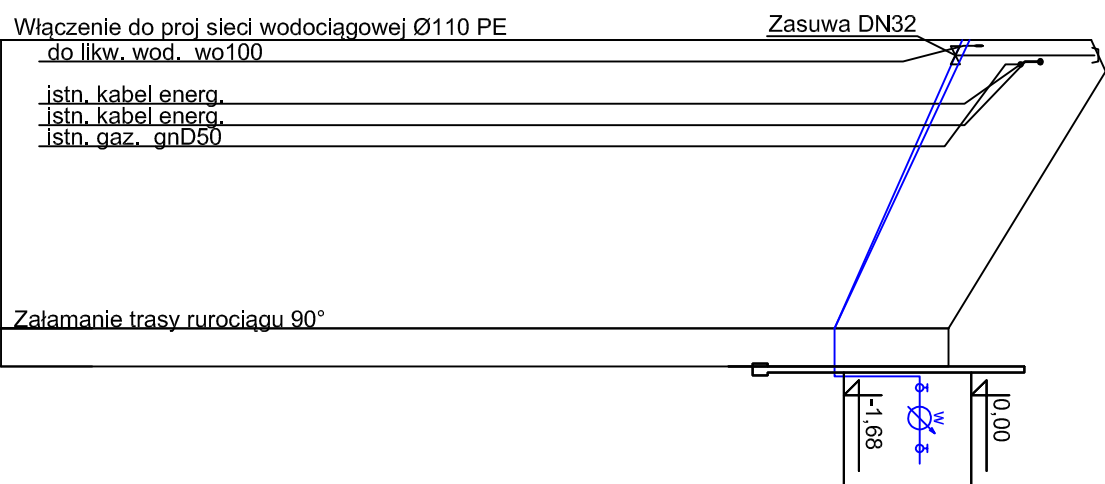

65-012 Zielona Góra, ul. Kaczeńcowa 10, tel. 509 791 365			
BUDOWA SIĘCI WODOCIĄGOWEJ WRAZ Z ODCIĄŻENIAMI I PRZYŁĄCZANIAMI DO BUDYNKÓW PRZY UL. WODNEJ W ZIELONEJ GÓRZE			
TYTUŁ KYS.			
PROJEKT PODŁUŻNE PRZYŁĄCZY WODOC.			
ADRES			
ZIELONA GÓRA, UL. WODNA			
PROJEKTANT			
mgr inż. Artur Nowak			
mgr inż. Tomasz			
SPRAWOZDAWCY			
mgr inż. Marcin Szwarczyński			
mgr inż. Elżbieta Proch			
ANIPRO			
SKALA			
1:500/100			
BRANŻA			
SANITARNIA			
Numer rys.			
3.2			
Projekt			
06.2019			